


UKŁAD TT

Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

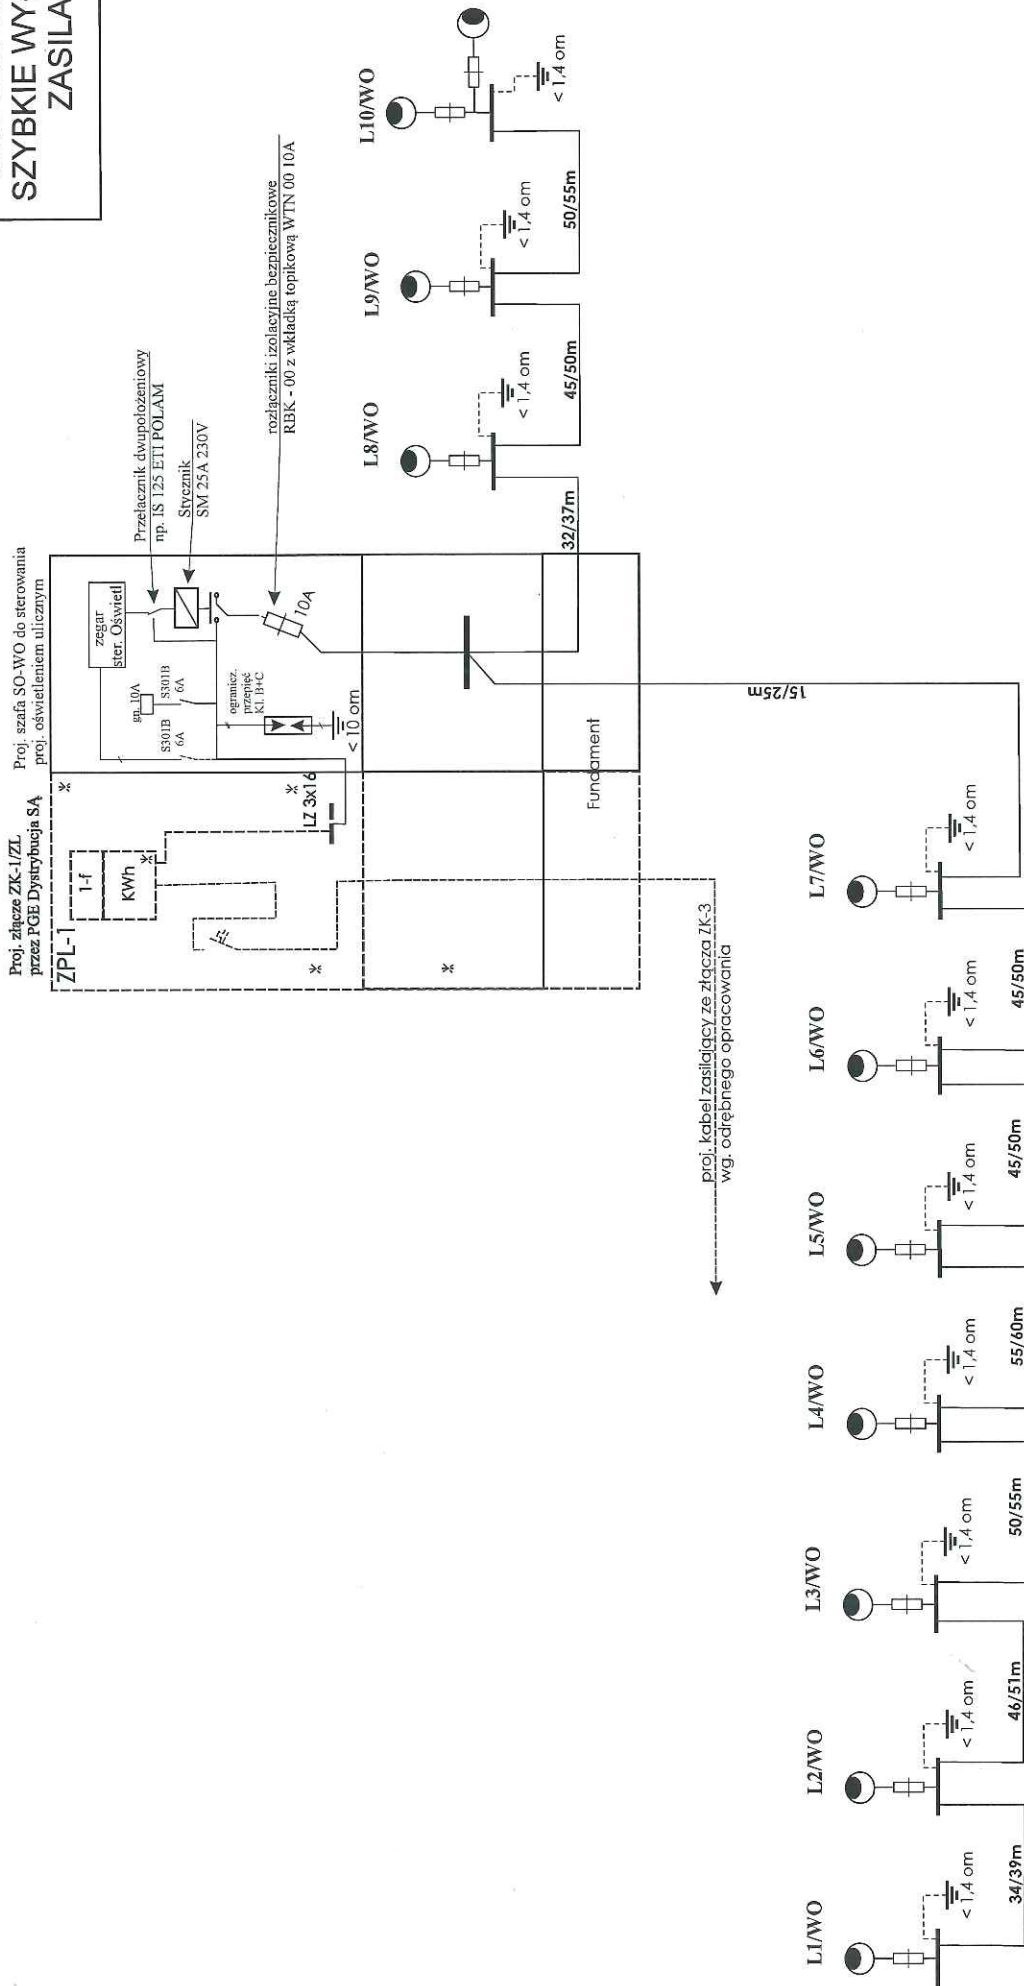

mgr inż. Jacek Białucki
UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA
do projektowania, sterowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr upraw. POK/Instal. Budowl. 11

Rys. 2

Data opracowania: Marzec 2018	
Investor: Gmina Miejsce Piastowe ul. Dukielska 14 38-430 Miejsce Piastowe	
Projektował:	
Schemat rozrówny budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Zalesie dz. nr 171	

Oprawa LED CUDDLE 96 (3500K), II klasa ochrony

Złącze LZK z wkładką topikową
BWS-4A

Slup SAL - 9 aluminiowy anodowany oksydowany w kolorze
C-32 na fundamencie betonowym B-70 z występnikiem lakowym typu WL1/2/3,2/5

Projektowany kabel YAKXS 4x35mm² - 472m